



DESCRIPTIF PROJET

Localisation	44 - Héric
Performance / Label	RT 2012
Date d'installation	juil-05
Type de construction	Maison individuelle
Surface	+ de 150m ²

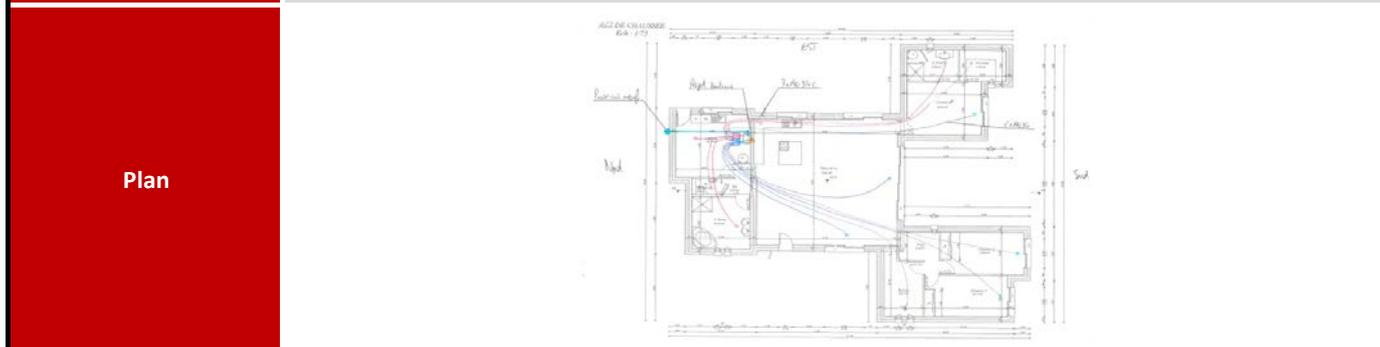

Matériel Brink	Renovent Excellent 300
----------------	------------------------

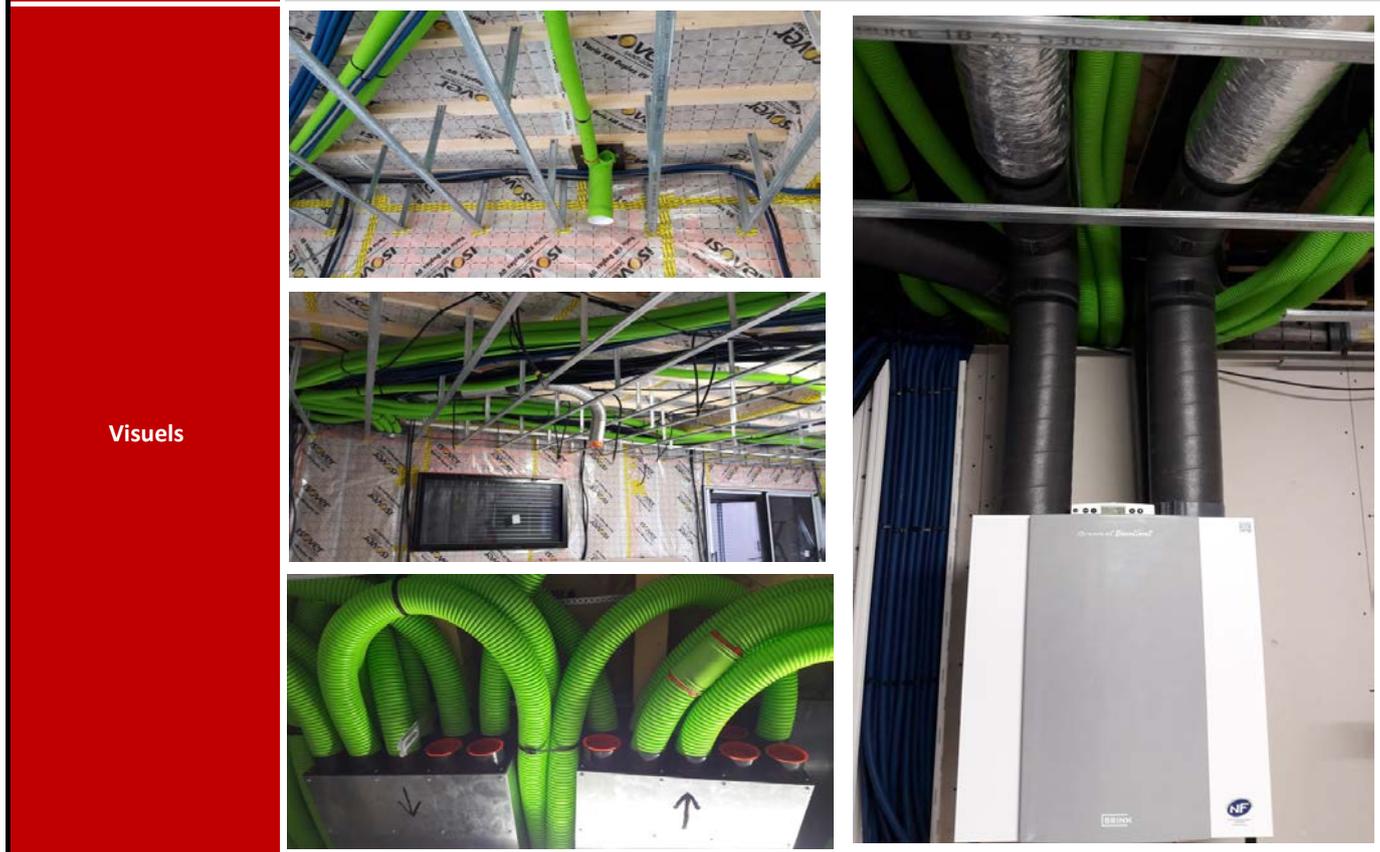

TEMOIGNAGES

Installateur	<p>J'ai choisi l'installation d'une VMC double flux pour la qualité de l'air et pour la performance énergétique. Les produits Brink m'ont été recommandés par le bureau d'étude thermique avec lequel j'ai travaillé. J'ai pu visiter le show room de la société Brink Climate Systems et les conseils de l'attaché technico commercial de mon secteur ont fini de me convaincre. Le système complet Brink de VMC double flux est un réel plus pour l'installation qu'il rend facile.</p> <p>C'est sans hésiter que je recommande les produits de la marque Brink.</p>
--------------	--