


**MANUEL  
D'ENTRETIEN  
BRINK  
RENOVENT  
SKY 150/200**



**BRINK** *Air for life*

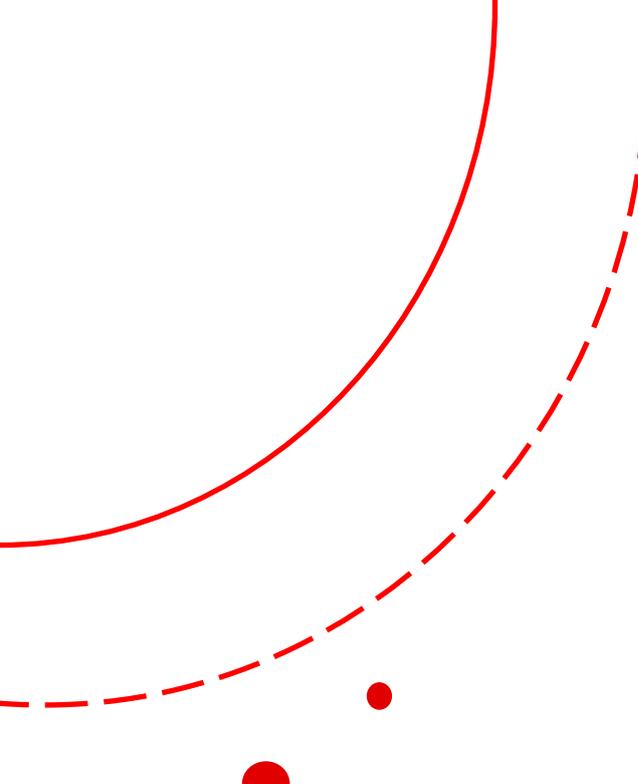


# BRINK

*Air for life*



**Chaine YouTube Brink Climate Systems France** (*vidéos  
tutoriel, installation...*)

<https://www.youtube.com/channel/UC-WUnxpRU5pR5izgfyASUg/featured>

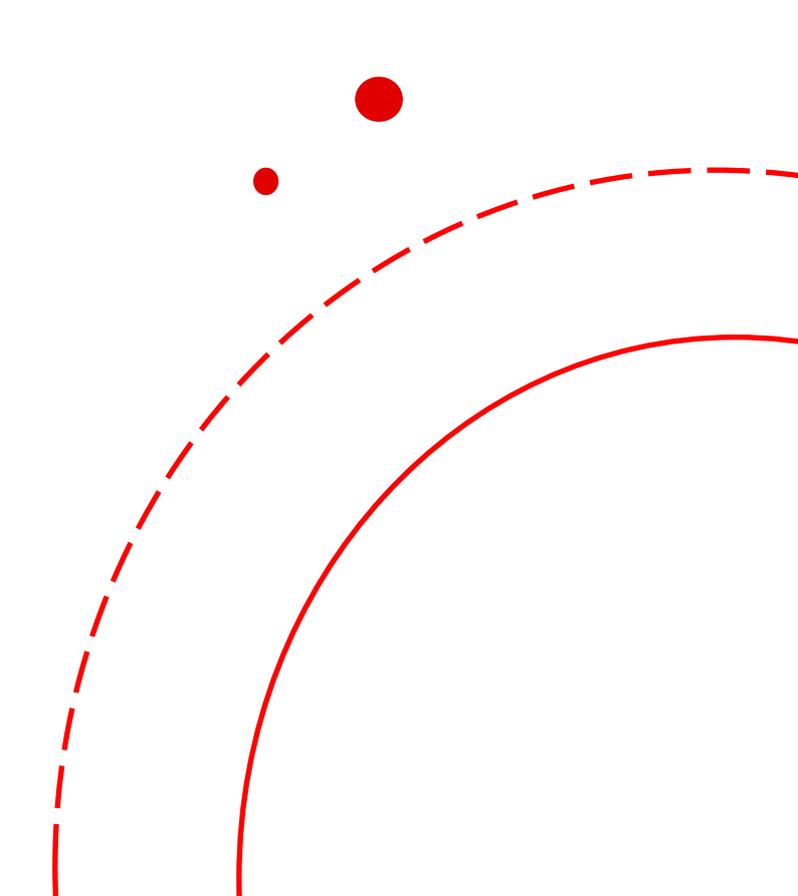


**BRINK CLIMATE SYSTEMS FRANCE SAS**  
11, BOULEVARD AMPERE – BATIMENT B  
44470 CARQUEFOU  
T : +33 (0)2 28 24 88 29  
E : [contact@brinkcs.fr](mailto:contact@brinkcs.fr)  
[www.brinkcs.fr](http://www.brinkcs.fr)  
[www.boutique.brinkclimatesystems.fr](http://www.boutique.brinkclimatesystems.fr)

# SOMMAIRE



<b>NETOYAGE DES FILTRES</b>	<b>2</b>
<b>NETOYAGE DE L'ECHANGEUR</b>	<b>4</b>
<b>VUE ECLATEE</b>	<b>8</b>
<b>LES SCHEMAS DE CABLAGE</b>	<b>10</b>

## NETOYAGE DES FILTRES




Le filtre ne doit seulement être nettoyé que si cela est indiqué à l'affichage (le texte "**FILTRE**" s'affiche alors) ou, si un sélecteur de position avec un indicateur de filtre a été posé ; la lampe LED rouge de ce sélecteur s'allumera. Chaque année, les filtres doivent être remplacés.



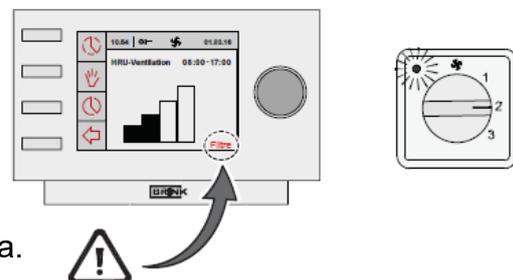


**L'appareil ne peut jamais être utilisé sans filtres.**

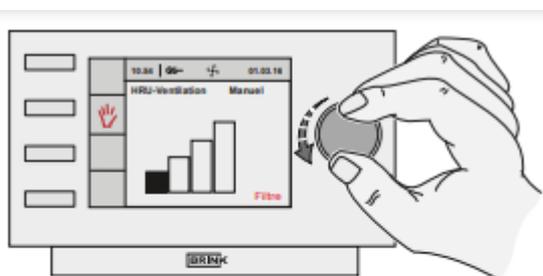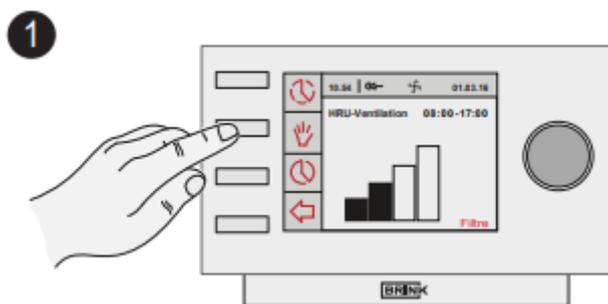


ca. 10 sec.

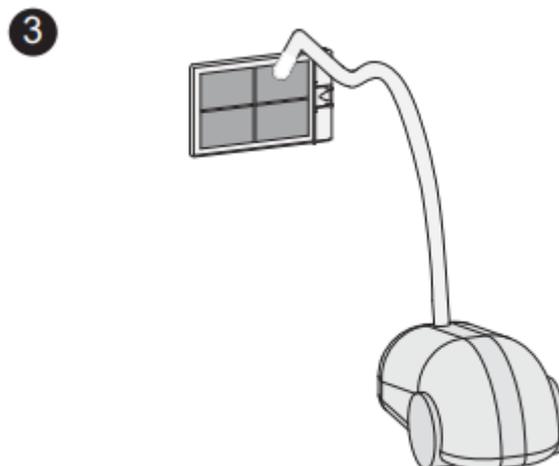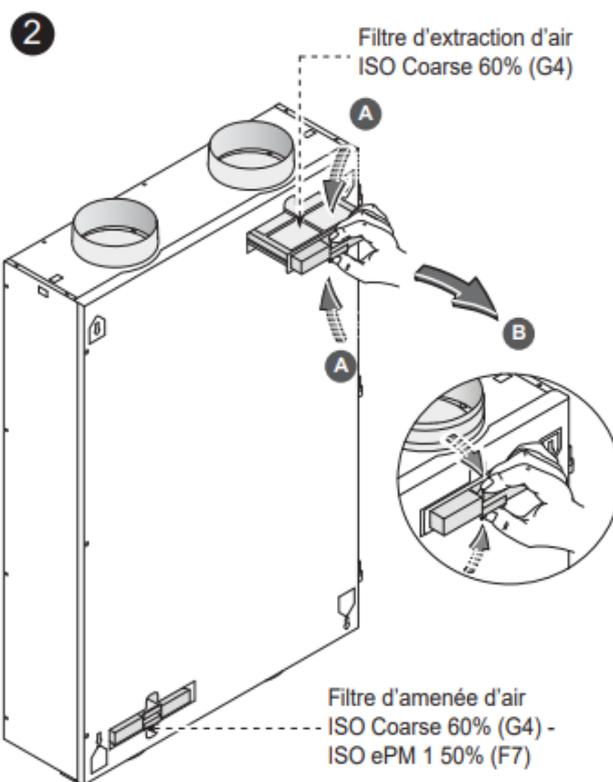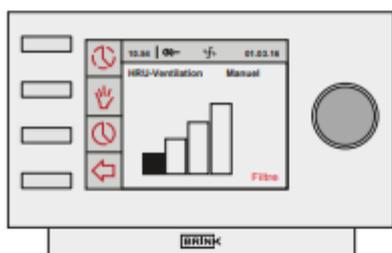

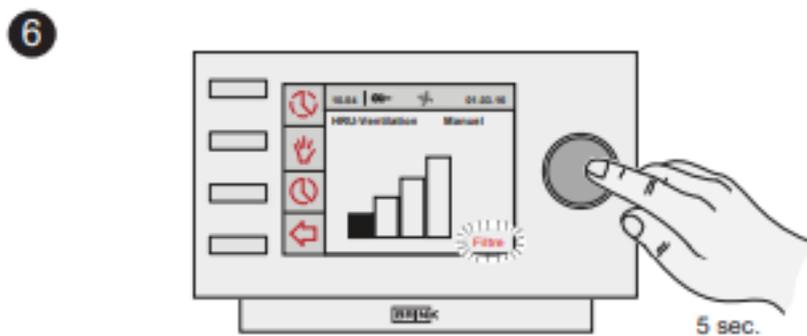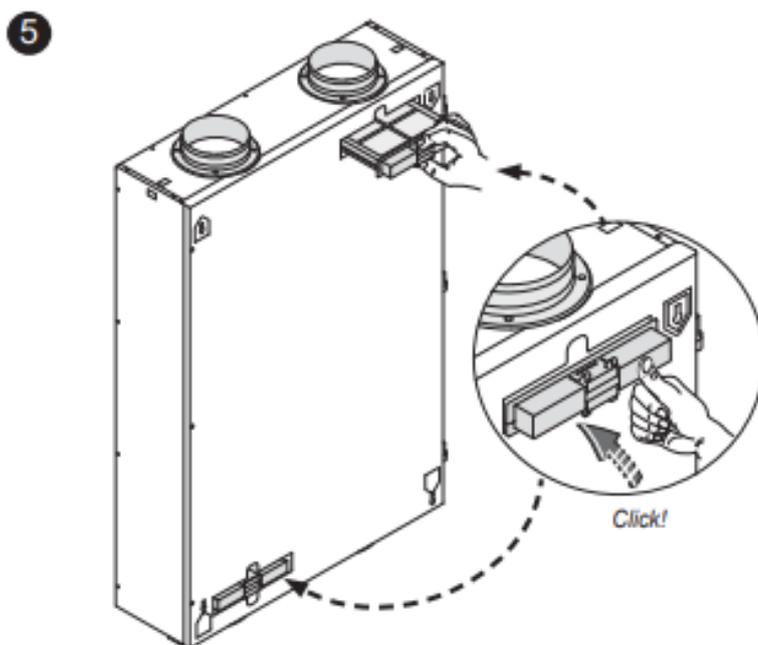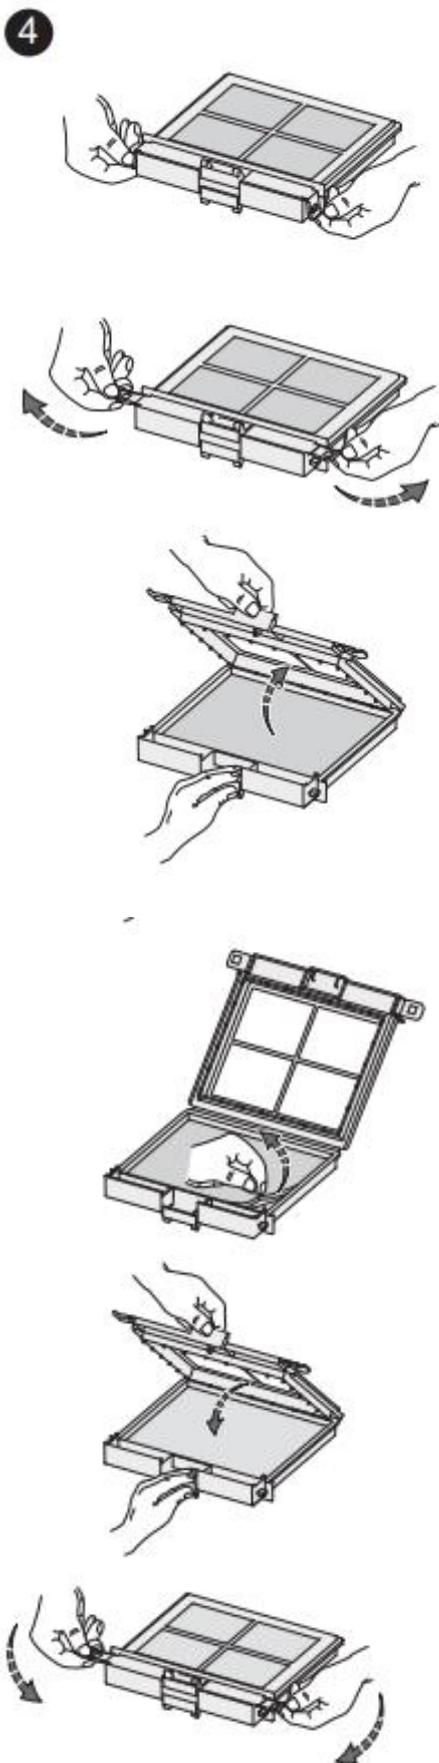






Réinitialiser l'indicateur de filtre

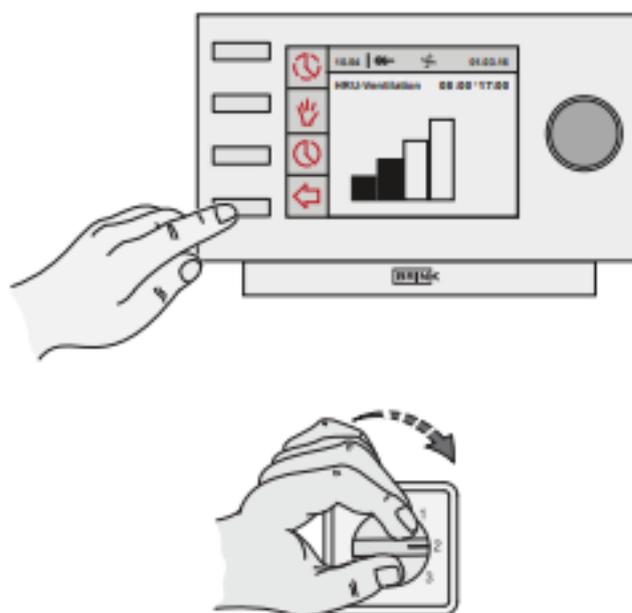

## NETOYAGE DE L'ÉCHANGEUR

L'entretien consiste pour l'installateur à nettoyer l'échangeur et les ventilateurs.  
En fonction des circonstances, cela doit avoir lieu environ une fois tous les trois ans.

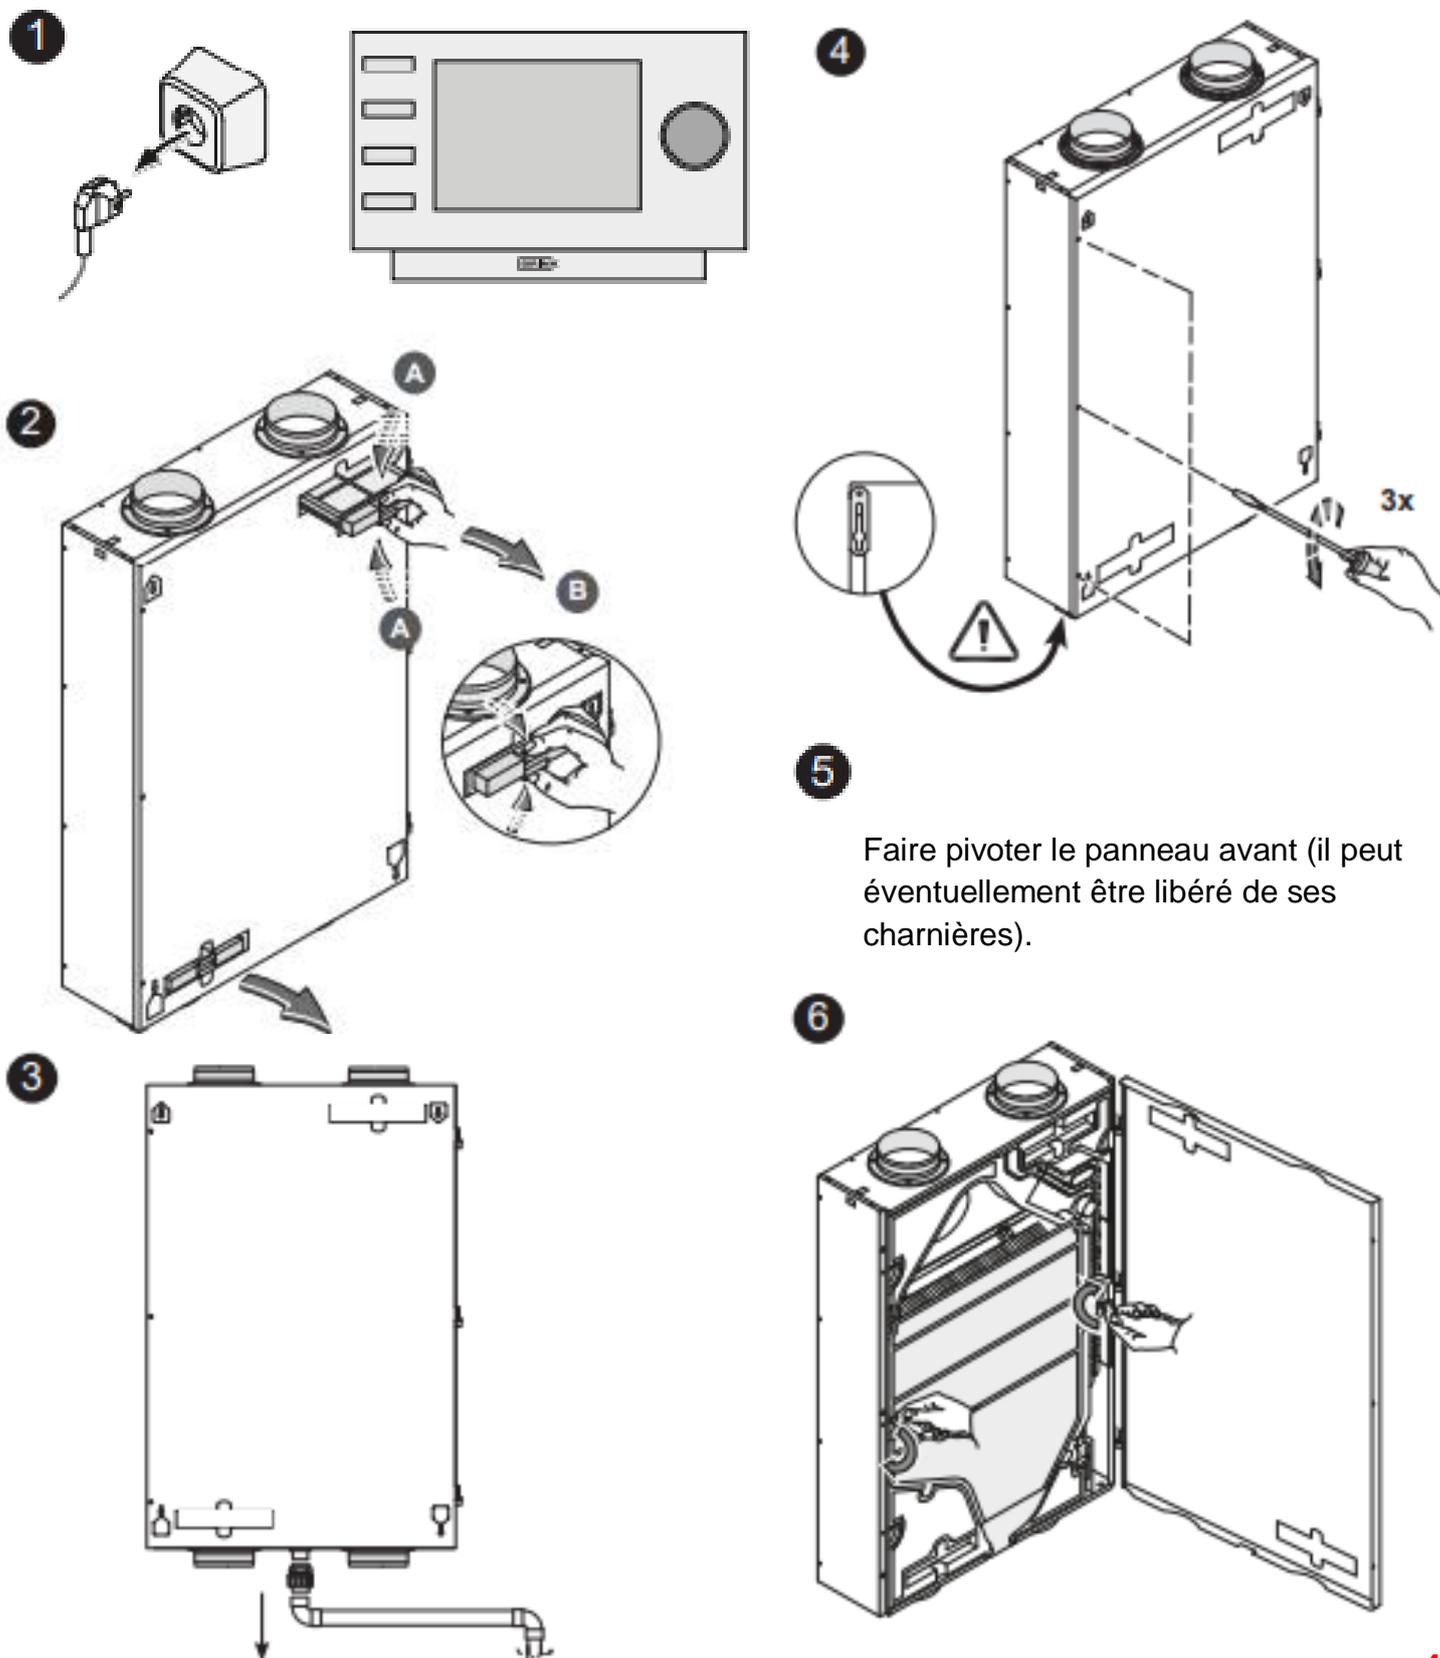


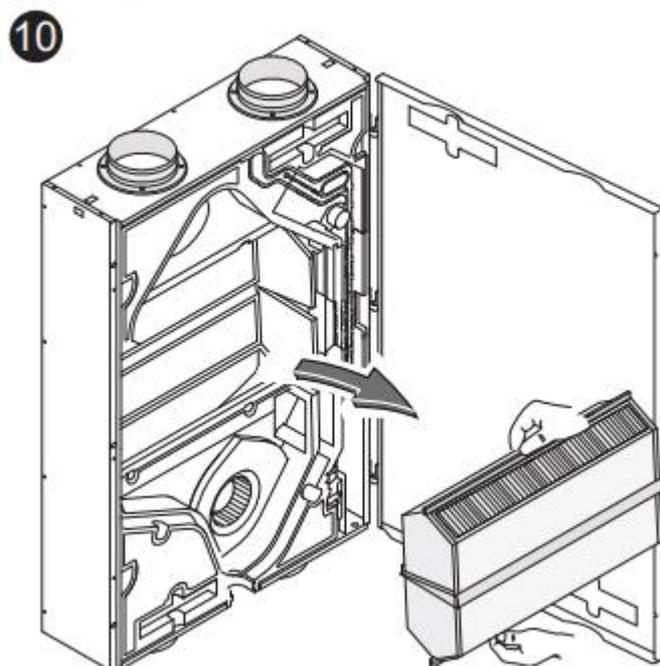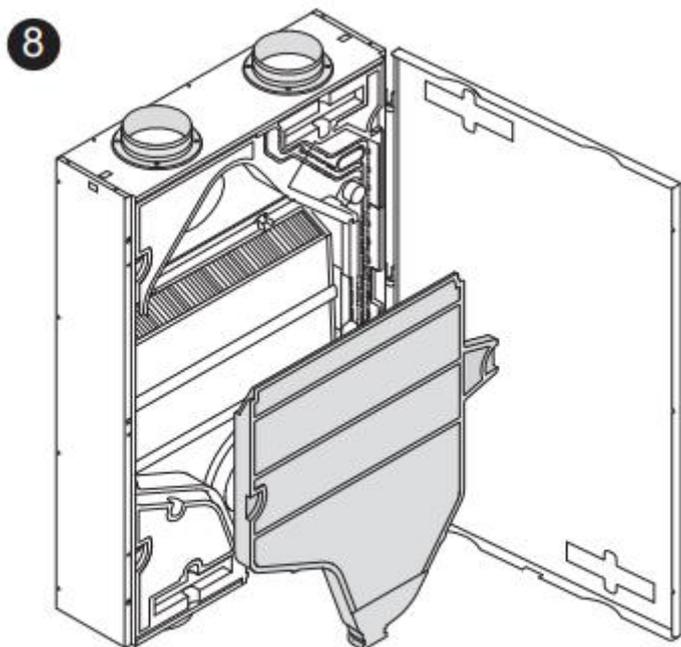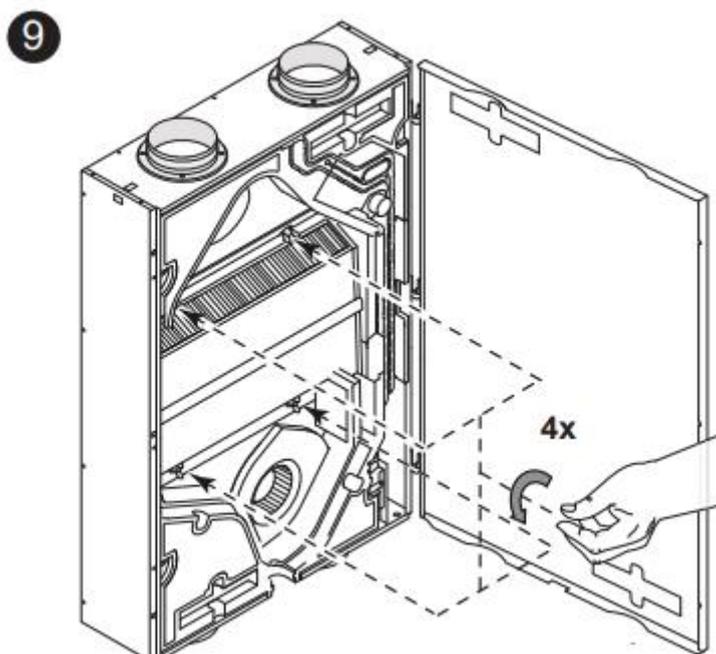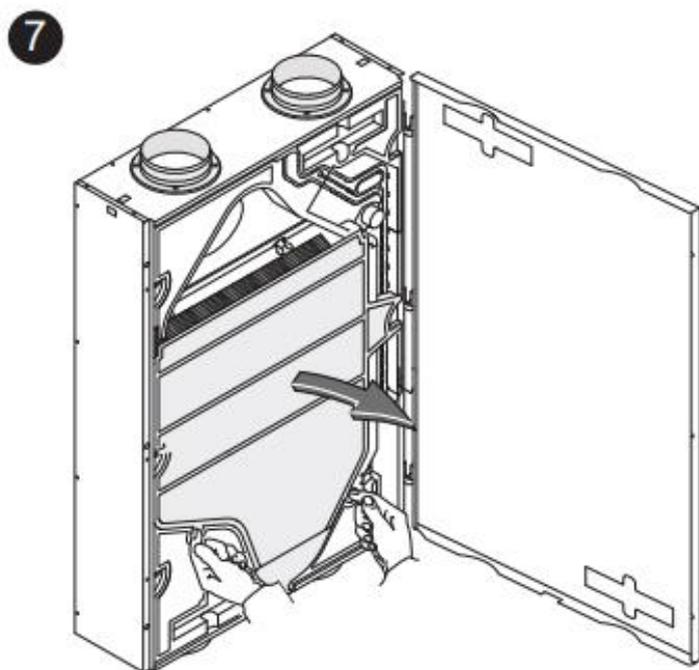

11




En cas de montage en plafond,  
déposer prudemment le bac de  
condensation ; Il peut en effet  
encore rester une petite quantité  
d'eau de condensation dans le  
bac de condensation !

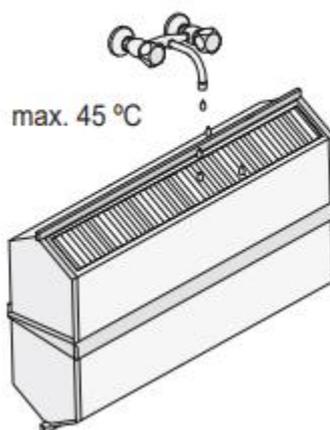


Nettoyer à l'eau chaude  
et avec un détergent


12

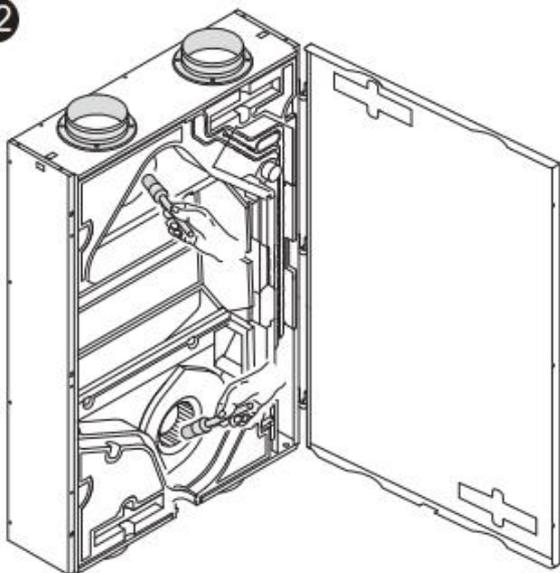


15

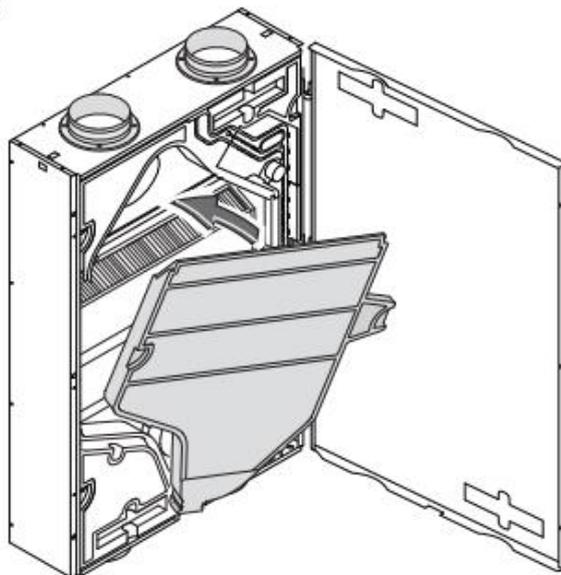


13

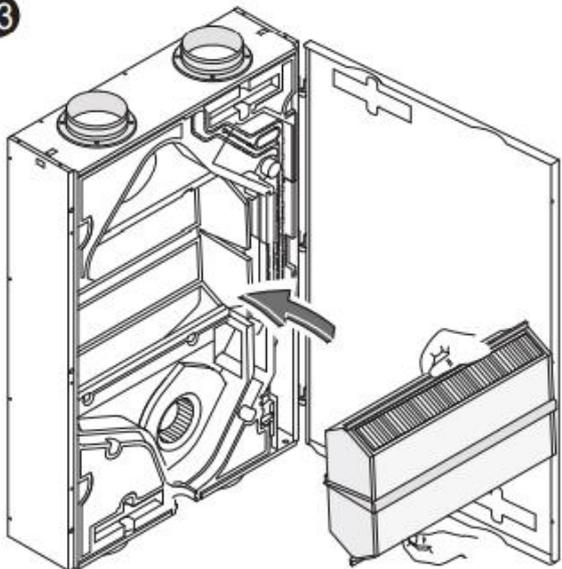


16

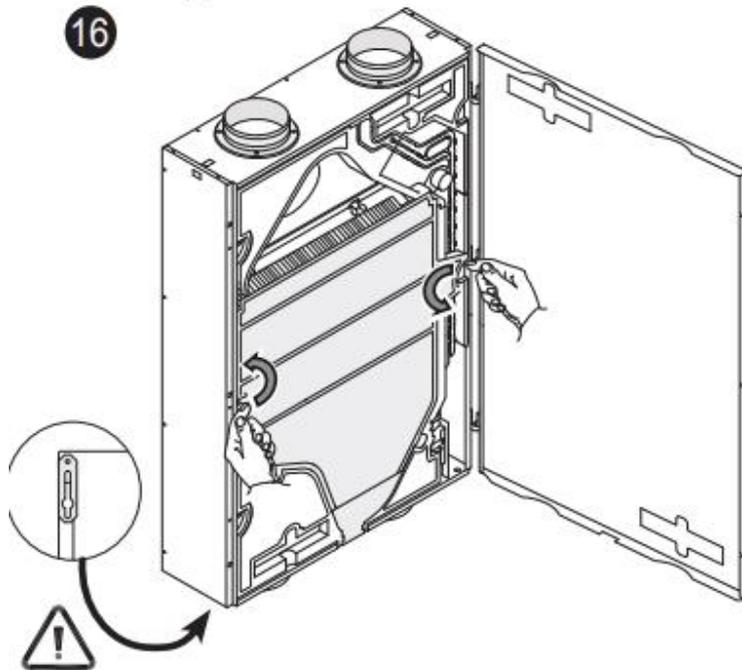


14

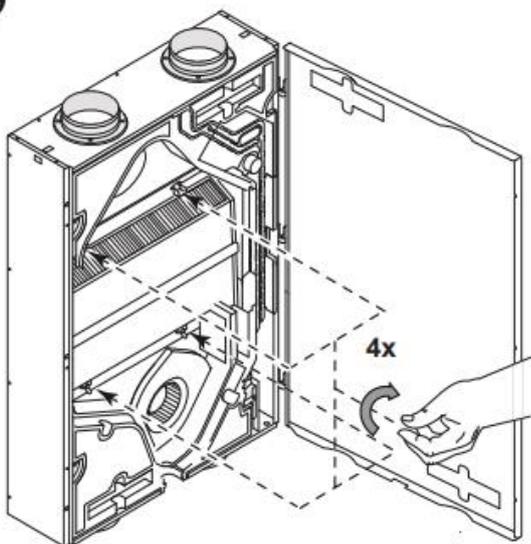


17

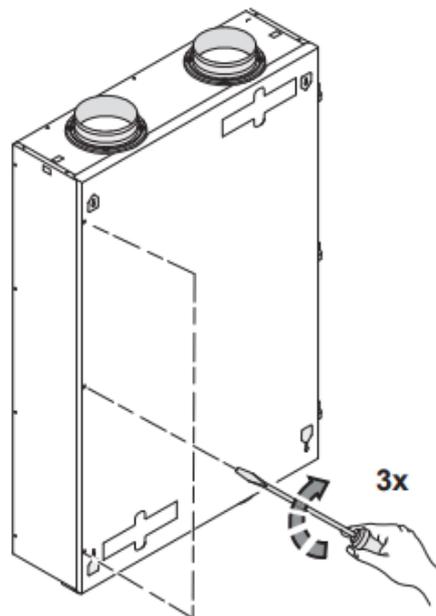

18

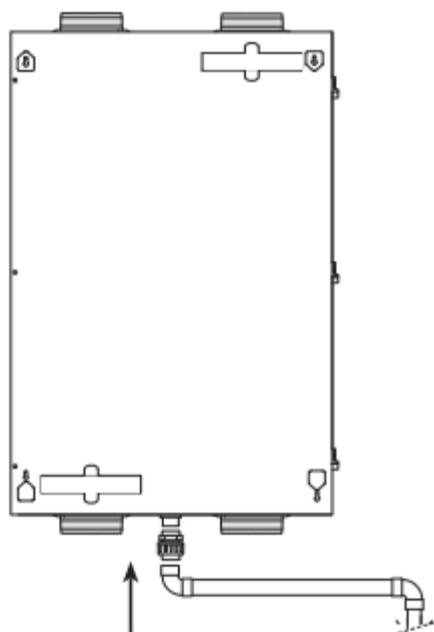


20

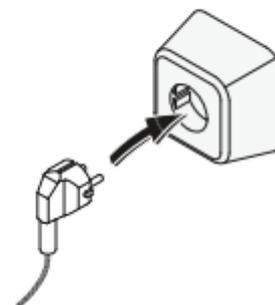


> ± 25 sec

19

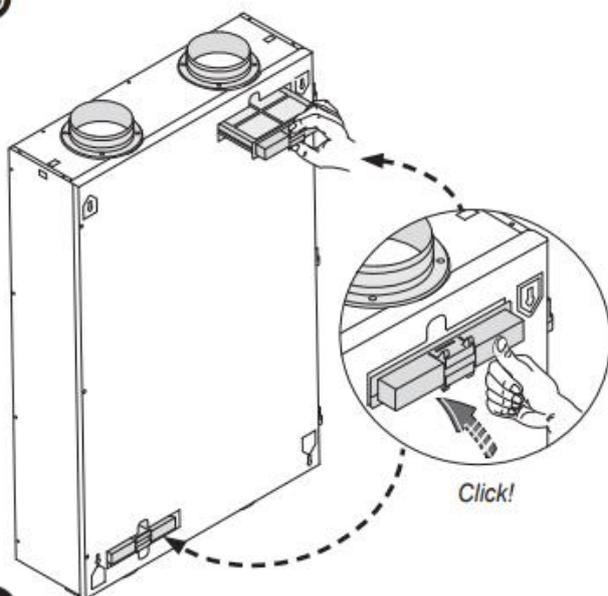


21

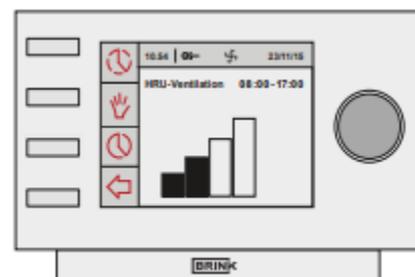

Réinitialisation l'indicateur de filtre ; la touche Entrée (↵) permet de quitter chaque menu sélectionné et l'appareil revient en situation de service.

### VUE ECLATEE

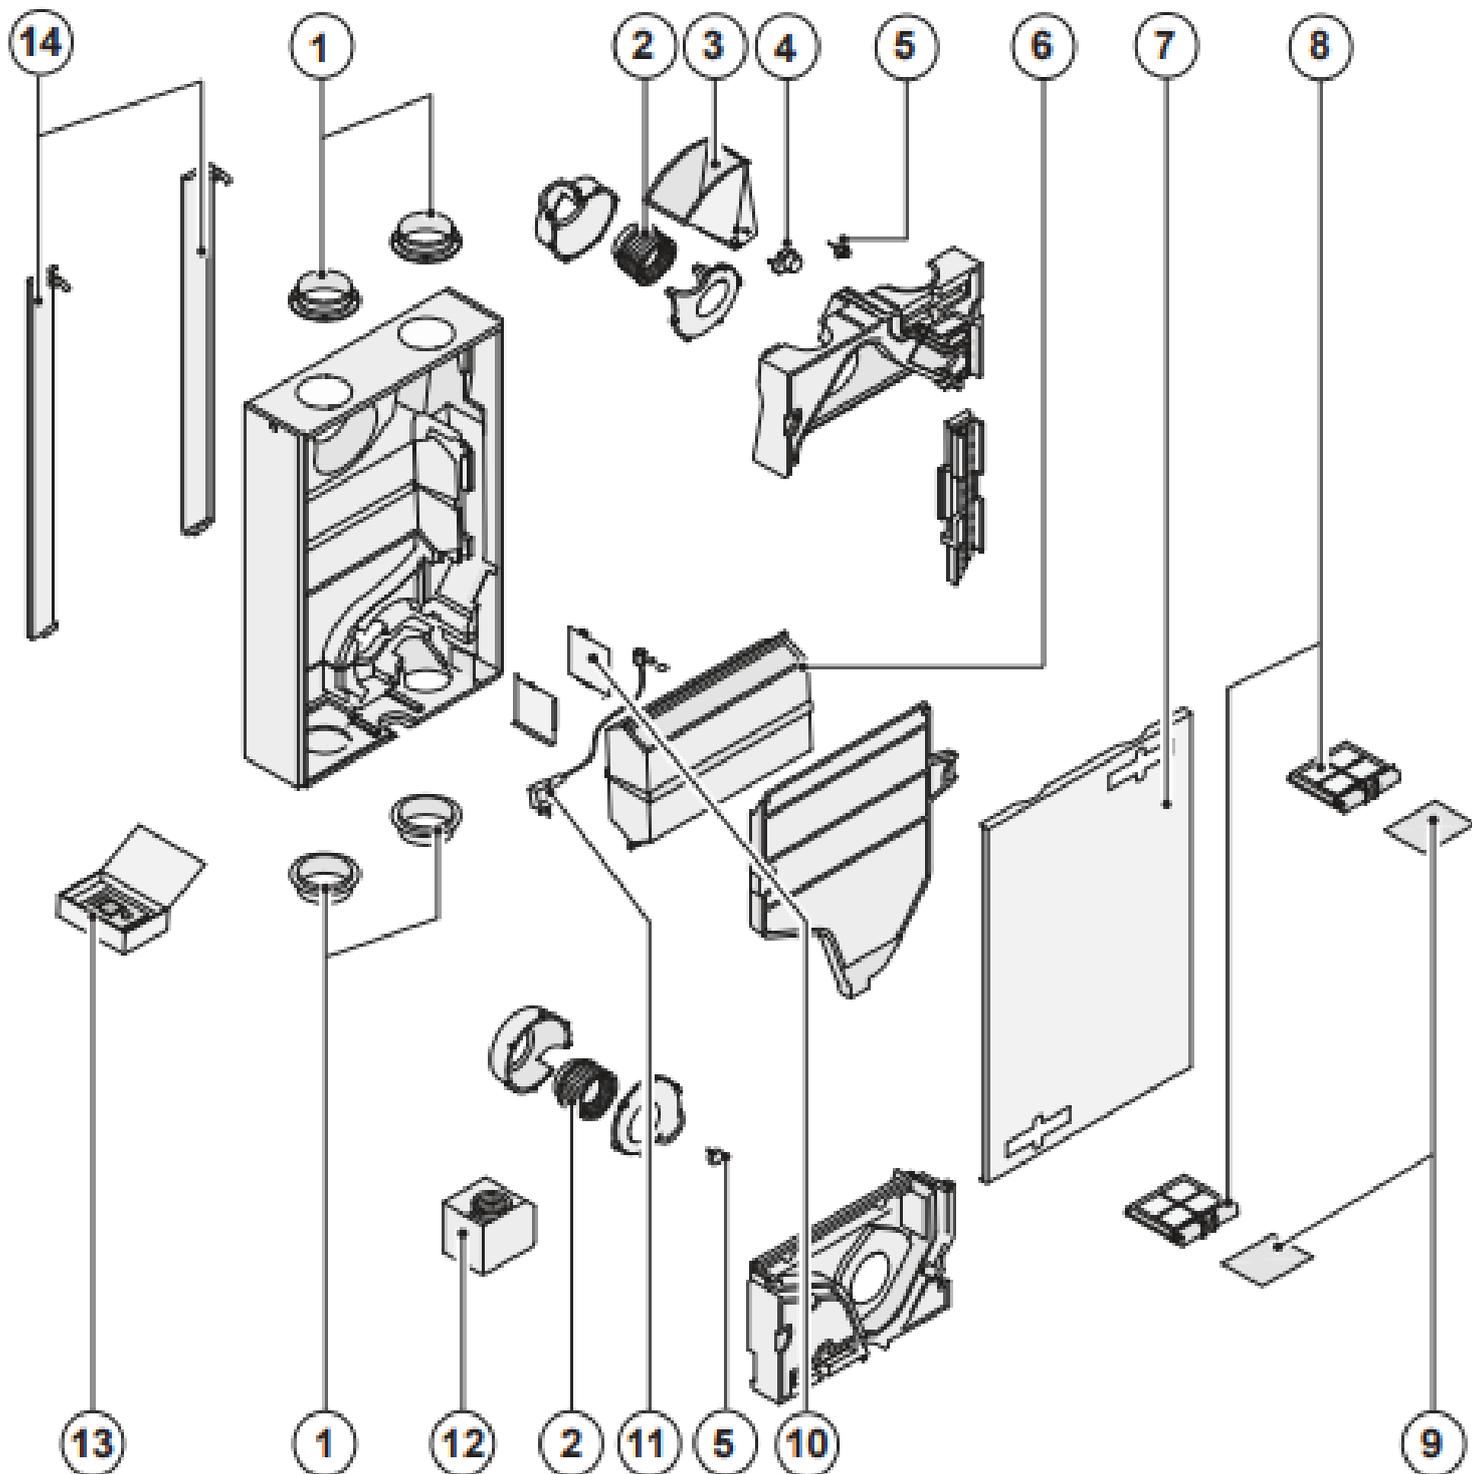

Nr.	Description	Code
1	Colliers (4 pièces)	532156
2	Ventilateur (1 unité)	532155
3	Clapet de bypass	533008
4	Moteur clapet de bypass	531778
5	Sonde thermostatique (1 pièce)	531775
6	Échangeur de chaleur	533006
7	Capot avant avec charnières	533007
8	Ensemble porte-filtre (2 pièces)	533005
9	Ensemble filtre 2x filtres ISO Coarse 60% (G4) (modèle standard)	533000
10	Circuit imprimé de réglage (modèle Plus). Penser au bon réglage des interrupteurs lors du remplacement.	531780
11	Fil avec prise secteur 230 volt *	531782
12	Spirale de chauffage 375 W. de préchauffeur	533020
13	Air Control	510498
14	Kit d'étriers de suspension	532140





## ENTRETIEN SYSTEME VENTILATION DOUBLE FLUX BRINK

Cher utilisateur,  
 Vous avez fait l'acquisition d'un système de ventilation double flux haut rendement dans l'objectif d'apporter à votre famille un environnement intérieur sain (air intérieur de qualité : renouvelé et filtré constamment). Votre équipement nécessite un entretien régulier. Sans cela, **vous prenez le risque de dégrader la santé de votre logement et d'abîmer votre équipement.**  
 Vous trouverez ci-dessous un guide d'entretien et les références des composants relatifs. Vous pouvez réaliser cet entretien par vous-même (lien vidéos tuto Brink) ou consulter votre installateur pour la mise en place d'un contrat de maintenance.  
 Nous vous souhaitons beaucoup de confort et de santé dans votre logement.

Brink Air for Life (l'air c'est la vie)

Modèle Centrale Double Flux Brink : .....  
 Numéro de Série : .....  
 Date de mise en service : .....  
 Norm / Téléphone Installateur : .....

	NETTOYAGE	REPLACEMENT	DATE						
<b>FILTRES</b>									
Filtre IC 45% (G3)	Tous les 3 mois	1 x an							
Filtre IC 60% (G4)	Tous les 3 mois	1 x an							
Filtre ePM 2.5 50% (F6/M6)	Tous les 3 mois	2 x an							
Filtre Charbon Actif	Tous les 3 mois	1 x an							
Filtre ePM 1 50% (F7)	Tous les 3 mois	2 x an							
<b>BOUCHES DE VENTILATION</b>									
Filtres Bouches	Tous les 3 mois	1 x an							
Bouches de ventilation	Tous les 3 mois								
<b>PRISE ET REJET D'AIR</b>									
Grille Façade Extérieure	Tous les 6 mois								
<b>CENTRALE</b>									
Vérification fonctionnement Siphon	1 x an								
Echangeur de chaleur	1 x an								
Ventilateurs + réchauffeur	1 x an								
Intérieur centrale	1 x an								
<b>CAISSONS</b>									
Caissons de répartition	Tous les 8 ans								
<b>RESEAU DE VENTILATION</b>									
Réseau primaire EPE / GALVA	Tous les 8 ans								
Réseau de distribution PEHD / GALVA	Tous les 8 ans								

		Flair 225	Flair 325 / 400	Renovent Excellent 180	Renovent Excellent 300 / 400 / 450	Renovent Sky 150 / 200	Renovent Sky 300
Lot 1 filtre	1 x IC 45% (G3)						
	1 x IC 60% Longue Durée (G4)	532790	532706				
	ePM 1 50% (F7)	532791	532702	533025	531771	533001	532001
Lot de 2 filtres	1 x Filtre Charbon actif	532793	532704	532226		532228	532229
	2 x IC 45% (G3)			531525	531770		
	2 x IC 60% (G4)	532811	532716				
	2 x IC 60% (G4) (pour Renovent Sky)					533000	532000
	1 x ePM 1 50% (F7) / 1 x IC 45% (G3)				531773		
	1 x ePM 1 50% (F7) / 1 x IC 60% (G4)	532792	532703		531839	533002	532002
	2 x Charbon EPM 2.5 (M6)				531841		
	1 x Charbon actif / 1 x IC 60% (G4)	532794	532705				
	1 x cadre porte-filtre Flair	532861	532719				
	Lot de 2 x IC 60% (G4) (Filtre spécifique pour cadre porte-filtre Flair)	532860	532718				
Lot de 2 x IC 60% (G4) (Filtre spécifique pour cadre porte-filtre Exc 300/400/450)				531838			
Cadre porte-filtre+ Filtre IC 60% (G4)(Exc 300/400/450)				531837			

Achetez vos filtres sur la boutique  
 Brink Climate Systems France :

Vidéos tutoriels (entretien, installation...) :



<https://boutique.brinkclimatesystems.fr/73-filtre-vmc-double-flux>



<https://www.youtube.com/channel/UC-WUnxpRUUp5pR5izgfyASUg>